

Jokkmokks Sockenallmänning

Klockarplatsen 1

96232 Jokkmokk

**Ägare**

Jokkmokks Sockenallmänning

**Fastighetsnummer**

120

**Fastighet**

NIETSAVARE 2:2

**Typ Av Intrång**

Underhåll

**Objektnamn**

LG006

**Objekt Id**

LG006

2026-04-07

Hej!

På uppdrag av Svenska Kraftnät avser vi att under de närmsta åren utföra skogligt underhåll av Ledningsgatan LG006 (UL4 S1, UL4 S2, UL6 S2, UL19 S1-2, UL29). Information om det skogliga underhållet finns i bifogat faktablad. För fastigheter med flera ägare kommer detta utskick endast att gå ut till en av ägarna. Vänligen meddela de övriga ägarna om informationen i faktabladet.

Röjningen beräknas starta våren 2026 och pågå under hösten 2026. Efter röjningen kommer ledningen att besiktigas under 2027 för att identifiera farliga kanträd utanför ledningsgatan. De farliga kanträden kommer att färgstämplas och ersättningserbjudande för dessa kommer att sändas ut under 2028. Fällning/avverkning planeras ske 2029.

Vid underhållsröjningen fälls all vegetation inom ledningsgatan oberoende av höjd vid röjningstillfället. Undantag görs för lågväxande arter som ej kan komma att närma sig ledningens faser. Alla träd och buskar i ledningsgatan tillhör er. För de fall ni har avtal om odling i skogsgatan får vi erinra om att ni skriftligen ska bekräfta till oss om odlingen ska bibehållas. Odlingsavtal äldre än 10 år upphör att gälla såvida ni inte tecknar ett nytt odlingsavtal med Svenska Kraftnät. Kontakta oss, Natur- och Skogstjänst, i de fall ni vill teckna ett nytt odlingsavtal, annars kommer vi kontakta er angående uppsägningen av avtalet. Ni skall även kontakta oss om ni har några andra önskemål för röjningsåtgärderna på er fastighet eller om fastigheten har bytt ägare. Om ni har en anläggning som vattenbrunn, avloppsanläggning eller annat i ledningsgatan eller dess närhet är det bra om ni märker upp dessa samt informerar oss om detta. Märk gärna upp på ett sätt som syns även om marken är snötäckt och vädret dåligt, märk inte i vegetation som ska röjas ner. Om någon har anläggning på er mark ber vi er att vidarebefordra denna uppmaning till dem.

I de fall ni har odlingsavtal eller andra önskemål ber vi er kontakta oss inom 14 dagar.

Observera att röjningspersonalen ej har befogenhet att träffa överenskommelse med fastighetsägaren om röjningens utförande.

Vid frågor kontakta oss gärna via epost men det går även bra att kontakta oss per telefon.

Epost: [markagare@naturochskogstjanst.se](mailto:markagare@naturochskogstjanst.se)

Tel: 010-255 93 51


Med vänlig hälsning

Erik Hallgren

Natur & Skogstjänst i Sverige AB

# Ledningsgata 6

## Norra Norrland

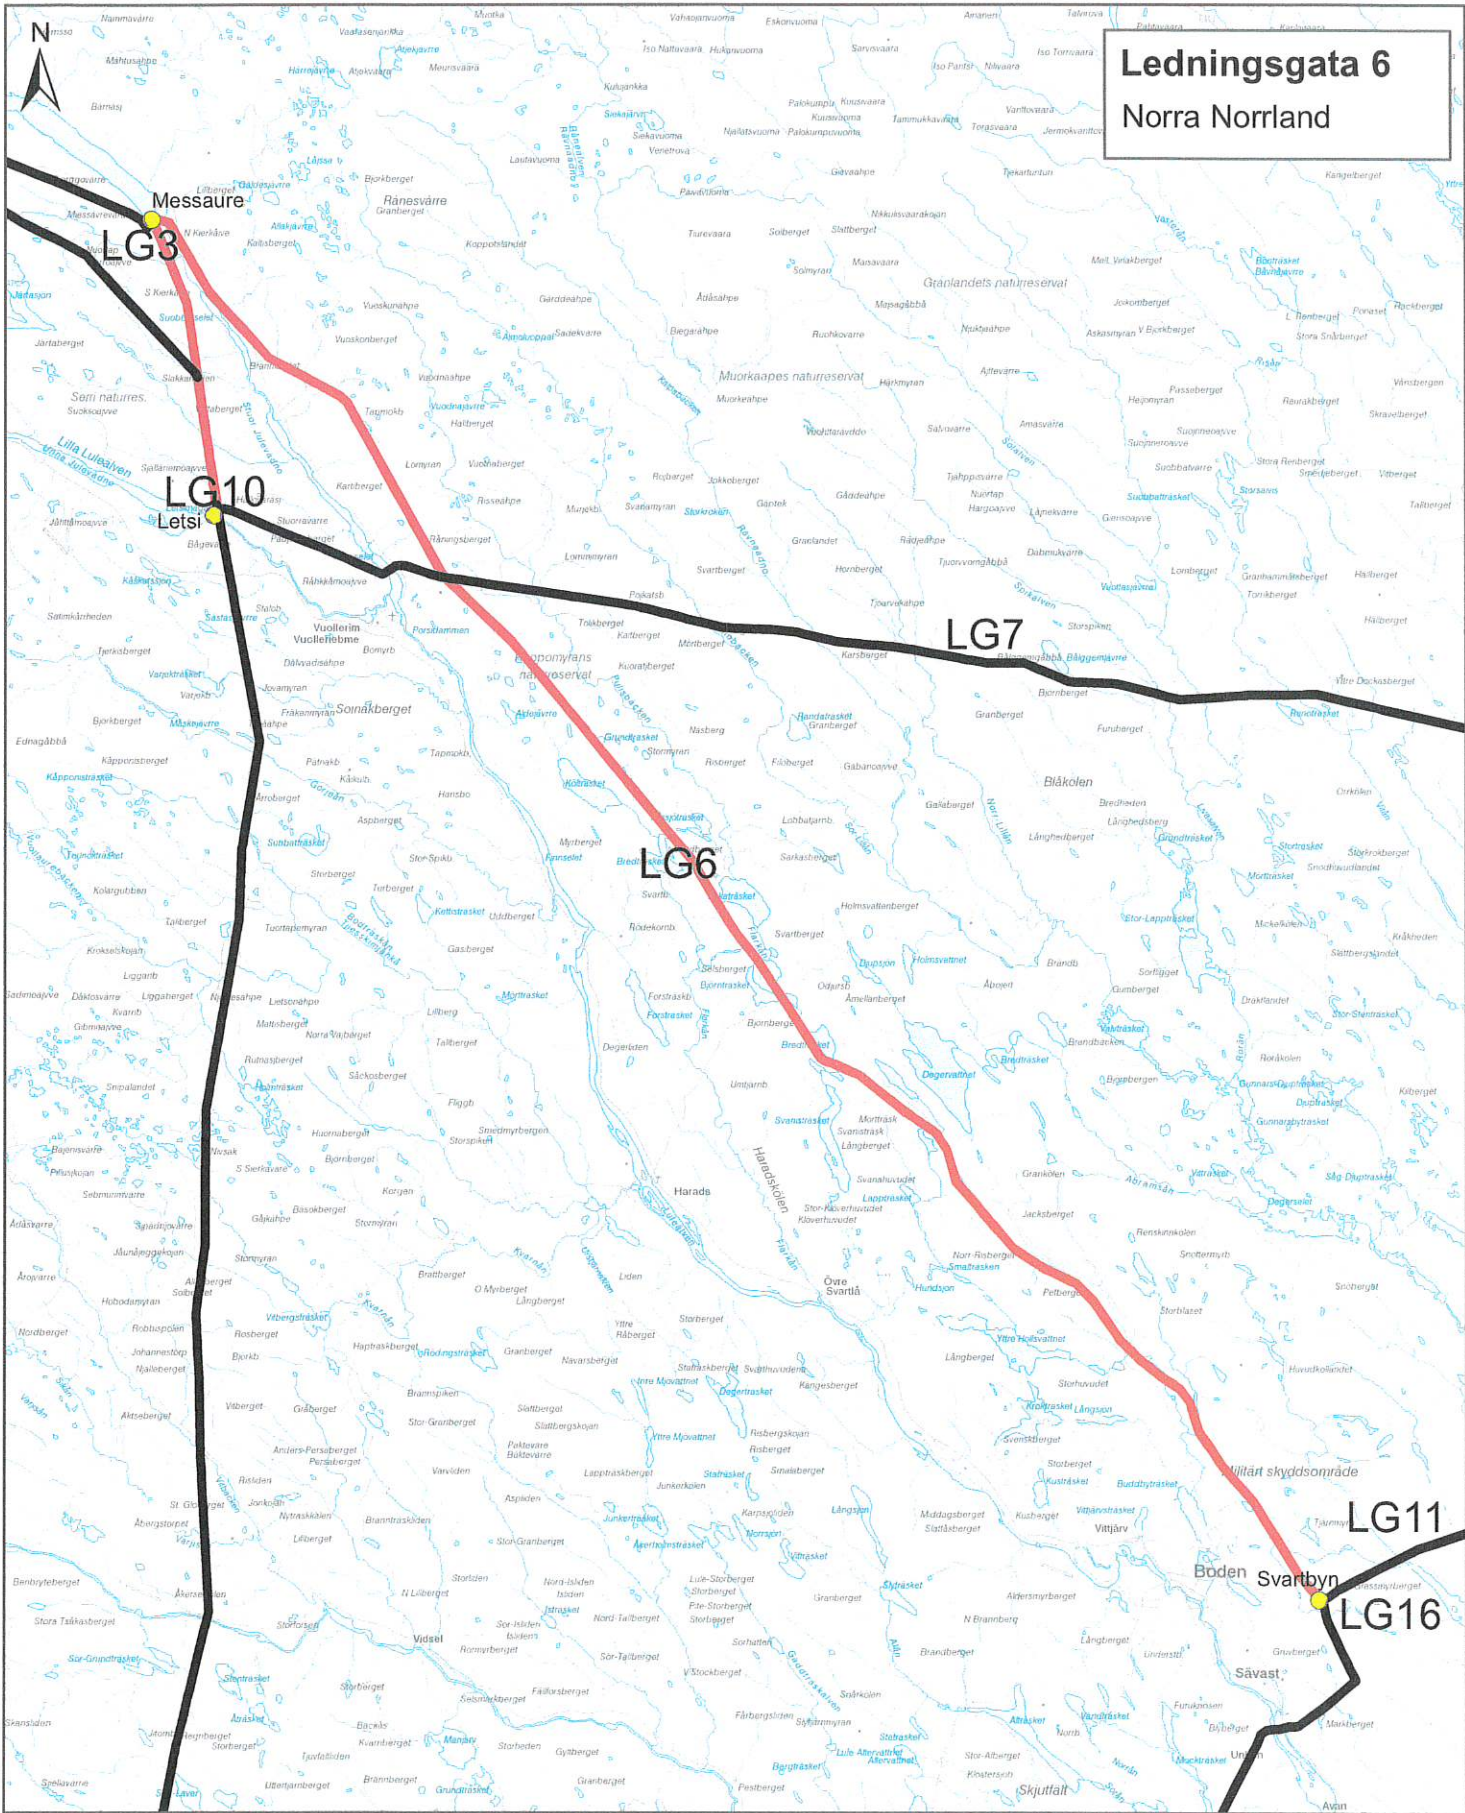


### Ledningsgator

Paket

Datum: 2015-11-25  
 Skala (A4): 1:497 380  
 Koordinatsystem: SWEREF99 TM

### Teckenförklaring

- Stationer 220-400 kV
- Övriga ledningsgator
- Aktuell ledningsgata



© Lantmäteriet, Affärsverket svenska kraftnät - Geodatasamverkan

